



Inkoppling av Elslutbleck

220 V kopplas via automatsäkring och sedan till Spänningsaggregatets plintar.

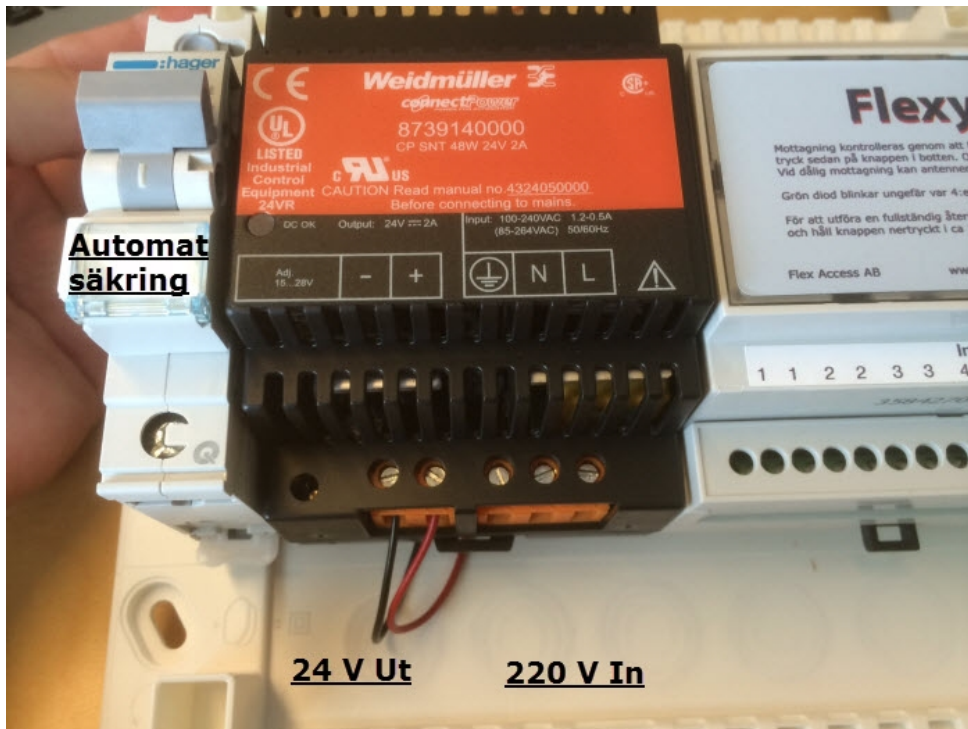

Plus-spänningen styrs via FlexyKeys relän. För rättvänd funktion kopplas plintarna märkta "NO" till respektive elslutbleck/dörr. Minus kan ex. vis tas från spänningsaggregatets minus-plint. Montera ev. skyddsdiad för elslutblecket enligt tillverkarens anvisningar. Gör lämpligt hål i kapslingen för antensladden och skruva fast den.

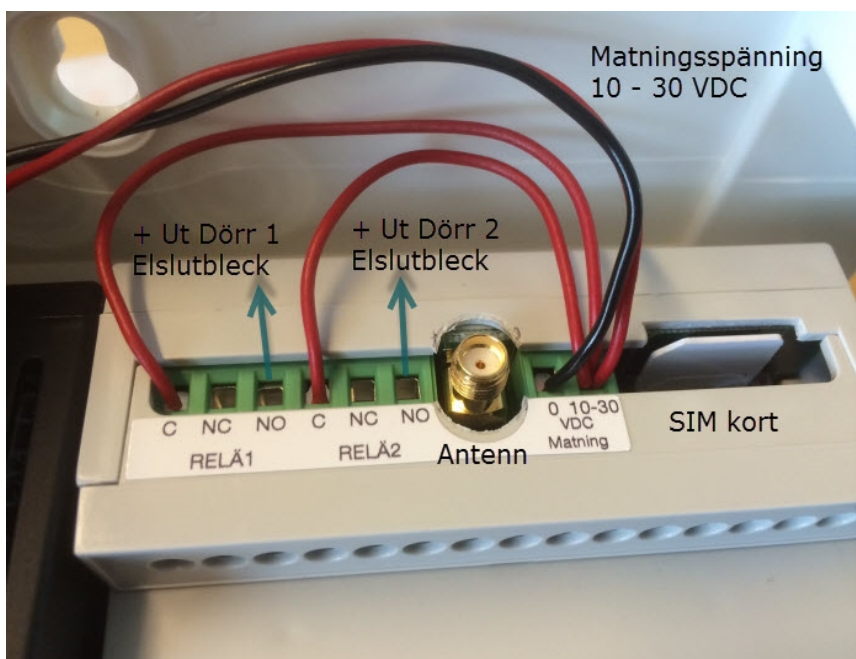

C = Common
 NC = Normally Closed
 NO = Normally Open

I detta fall är kopplingen NO d.v.s. normalt är elslutblecket ej spänningsatt.

Vid styrning sluts reläet och spänning skickas till Elslutblecket. Avsett för elslutbleck med rättvänd funktion.

För Elslutbleck med omvänd funktion kopplar man istället till plint "NC".